

# Relatório Anual de Informação ao Consumidor - 2016

## Sistema de Abastecimento de Rosário do Catete

A **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** é uma empresa de economia mista, de capital fechado tem como principal acionista o Governo do Estado de Sergipe, com sede situada na Rua Campo do Brito, 331 – São José – Aracaju, telefone: (79)3226-1000. É representada legalmente pelo seu diretor-presidente, Eng<sup>o</sup> Carlos Fernandes de Melo Neto.

Por meio deste relatório, garantimos ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água distribuída, atendendo ao Decreto Federal N<sup>o</sup> 5.440, de 4 de maio de 2005 e ao artigo 9<sup>o</sup> da Portaria n<sup>o</sup> 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

Os relatórios com os resultados obtidos no controle da qualidade da água distribuída são avaliados mensalmente pela Coordenadoria da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, telefone (79)3246-2548.

Os clientes da DESO podem obter informações complementares sobre qualidade da água distribuída e demais serviços através das unidades de atendimento da **Gerência de Operações da Regional Centro Oeste, situada na BR 235, km 52 – Itabaiana, telefone (79) 3431-2608**, pelo telefone 0XX79-4020-0195 e no portal da internet [www.deso-se.com.br](http://www.deso-se.com.br).

A **Secretaria Municipal de Saúde de Rosário do Catete é a responsável pela vigilância da qualidade da água no seu município e está situada Avenida Cecílio Felizola, 59 – CEP 49.760-000 – Telefone (79) 3274-1318/1228.**

### Informação: um direito do consumidor


Lei n<sup>o</sup> 8078/1990 – Código de Defesa do Consumidor

**Artigo 6<sup>o</sup> - Inciso III** – “A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

**Artigo 31<sup>o</sup>** - “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde dos consumidores”.

### ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- ❖ **Captação e transporte** – processo no qual ocorre a coleta de água nos rios, barragens e poços por meio de bombas e transportada por tubulações até as estações de tratamento. A depender da localização da captação a água é impulsionada pela ação da gravidade.
- ❖ **Clarificação** (coagulação, floculação, decantação e filtração) – processo de remoção das impurezas da água, com a adição de produtos químicos que agrega essas substâncias formando flocos que são removidos em tanques de decantação e em filtros de areia.
- ❖ **Tratamento final** (desinfecção, fluoretação e correção do pH) – a partir desta etapa a água encontra-se adequada para consumo. O processo tem como finalidade a desinfecção química através da adição de cloro, prevenção contra a cárie dentária pela adição de flúor e de barrilha leve para corrigir a acidez da água e proteger as instalações e utensílios.
- ❖ **Reservação e distribuição** – concluído o processo de potabilização a água é armazenada em reservatórios e conduzida até os prédios residenciais e comerciais para consumo através de canalizações.

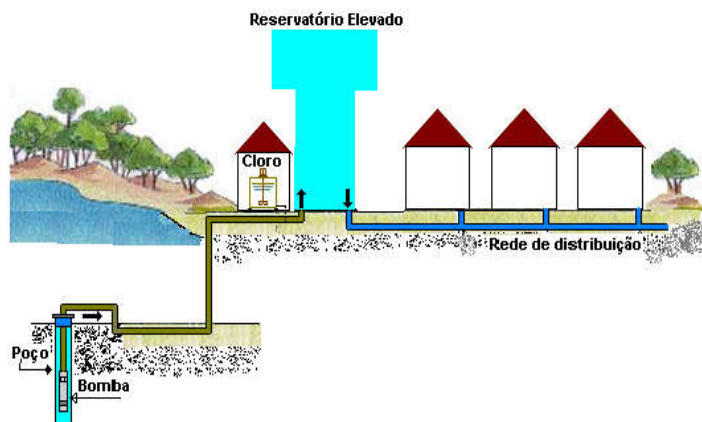

### CONDIÇÕES DOS MANANCIAIS

A água para tratamento e distribuição no município de Rosário do Catete é captada na fonte das Caldas, localizada na rodovia Rosário Catete – General Maynard e quatro poços profundos localizados perímetro urbano da sede.

A legislação que regulamenta a qualidade da água dos mananciais subterrâneos é a Resolução CONAMA n<sup>o</sup> 396/2008 do Ministério de Meio Ambiente e monitorado pela DESO. Esses mananciais pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe.

As fontes de suprimentos de água do sistema estão protegidos, mas se faz necessário à conservação do meio com o uso adequado do solo e o reflorestamento de áreas.

A presença de sais de cálcio e magnésio na água, em valores significativos, é considerada “dura”. O nível de dureza da água de Rosário do Catete é da ordem de 324mg/L de carbonato de cálcio (CaCO<sub>3</sub>) inferior a 500mg/L padrão da Portaria 2.914/2011. A dureza da água não implica em riscos para a saúde pública.

Até o momento, nos pontos de captação do sistema da **DESO**, a qualidade da água dos mananciais se enquadra na classe apropriada para ser tratada para o consumo humano.

### CONTROLE DA QUALIDADE

A qualidade da água fornecida é controlada, diariamente através de análises físico-químicas e microbiológicas desde a captação em rios e poços, durante os processos de tratamento e de distribuição, até as edificações.

O controle da água é realizado através de análises executadas em laboratórios próprios da DESO e ou contratados, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde (Portaria 2914/2011).

No cumprimento à Portaria 2914/2011, os resultados das análises são mostrados no quadro “**Resumo Anual da Qualidade da Água Distribuída**” obtido no período de janeiro a dezembro de 2016.

A **DESO controla os parâmetros relacionados aos químicos, metais pesados, orgânicos e agrotóxicos, com exigência de monitoramento mensal, trimestral e semestral, conforme Portaria 2914/2011 MS.** No período todos os resultados foram satisfatórios.

### Significados dos Parâmetros analisados:

- **Turbidez** – partículas em suspensão deixando a água turva.
- **Cloro** – produto químico utilizado para eliminar bactérias.
- **Cor** – ocorre devido às substâncias dissolvidas na água. Trata-se de um parâmetro eminentemente estético.
- **Coliformes Totais** – indicador utilizado para medir a contaminação por bactérias proveniente da natureza.

### RESUMO ANUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

2016	AA – Amostras Analisadas e NC – Amostras Não Conformidade							
	Parâmetros		Cor		Turbidez		Coliformes <sup>(1)</sup>	
VMP <sup>(2)</sup>	0,2–5,0		15 UC		5 NTU		Ausência 95%	
Exigidas	20		10		20		20	
Meses	AA	NC	AA	NC	AA	NC	AA	NC
Janeiro	19	8	19	0	19	1	19	2
Fevereiro	16	0	16	0	16	0	16	0
Março	29	0	29	0	29	1	29	0
Abril	24	3	24	0	24	1	24	3
Maio	24	2	24	1	24	1	24	1
Junho	26	3	26	1	26	1	26	1
Julho	22	5	22	0	22	0	22	1
Agosto	30	1	30	0	30	2	30	0
Setembro	24	0	24	0	24	0	24	0
Outubro	26	0	26	0	26	0	26	0
Novembro	30	0	30	0	30	1	30	0
Dezembro	20	0	20	0	20	0	20	0

(1) Sistemas com até 20.000 habitantes, apenas uma amostra das analisadas no mês, poderá apresentar resultado positivo. Sistemas com mais de 20.000 habitantes, ausência em 95% das amostras analisadas no mês.

(2) VMP – Valor Máximo Permitido, estabelecido nos padrões de potabilidade da água.

Sempre que amostras coletadas na rede de distribuição apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, a **Coordenadoria de Controle de Qualidade** comunica **IMEDIATAMENTE** o setor operacional da empresa, novas amostras são coletadas e analisadas, após a vistoria no local, ações corretivas são postas em práticas, como descarga na rede de distribuição e outras ações, até que a qualidade seja restabelecida.

**Água tratada representa saúde e qualidade de vida  
Não desperdice um bem essencial à saúde**